

ПЕРЕРИВНИК ІМПУЛЬСНИЙ ЕЛ20-С


Паспорт
АЧАБ.647642.068 ПС

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Переривник імпульсний ЕЛ20-С (далі – переривник) призначений для створення блимаючого ефекту світлової сигналізації в колах змінного або постійного струму номінальною напругою 110 або 220 В.

Переривник включається паралельно з сигнальними лампами (в т. ч. світлодіодними) з номінальним струмом не більше 2,5 А і має запобіжник на струм 5 А для захисту від коротких замикань у зовнішніх колах.

2 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

№	Найменування параметру	Величина	Розмірність
1	Тривалість імпульсу	0,5	с
2	Тривалість паузи	0,5	с
3	Скважність	Q=2	
4	Діапазон робочих температур	-40...+55	°С
5	Допустиме відхилення напруги від номінальної	+20 -20	%
6	Споживана потужність, не більше: 110 В, 220 В	1 2	Вт
7	Габаритні розміри	45x70x105	мм
8	Установчі розміри	35x60	мм
9	Маса переривника, не більше	0,3	кг
10	Мінімальний струм навантаження	0,005	А
11	Керуюча дія	Замикання керуючого контакту	
12	Вид виконавчої частини	Контактний вихід	

Схема застосування переривника приведена на рисунку 1.

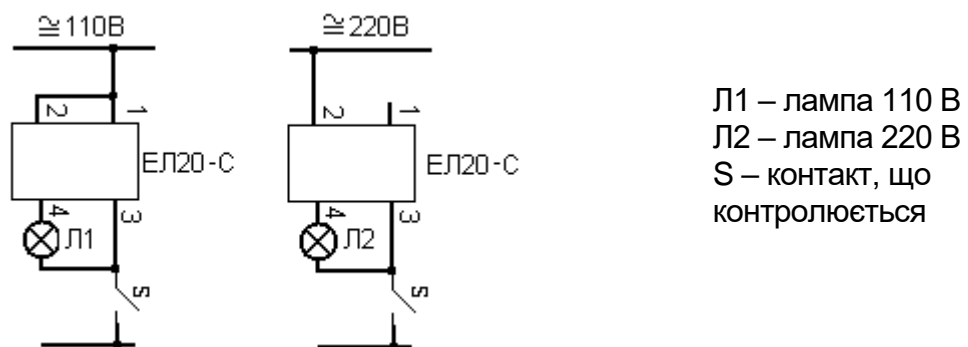


Рисунок 1 – Схема застосування переривника

Переривник має світлодіод, який блимає при нормальній роботі.

Переривник може встановлюватися на рейку DIN-35 або на площину виступаючим монтажем з переднім підключенням проводів під гвинт.

Робоче положення - довільне. До кожної клеми можна підключити два проводи перетином до 2,5 мм². Загальний вигляд переривника та розмітка панелі для установки переривника наведені на рисунку 2.

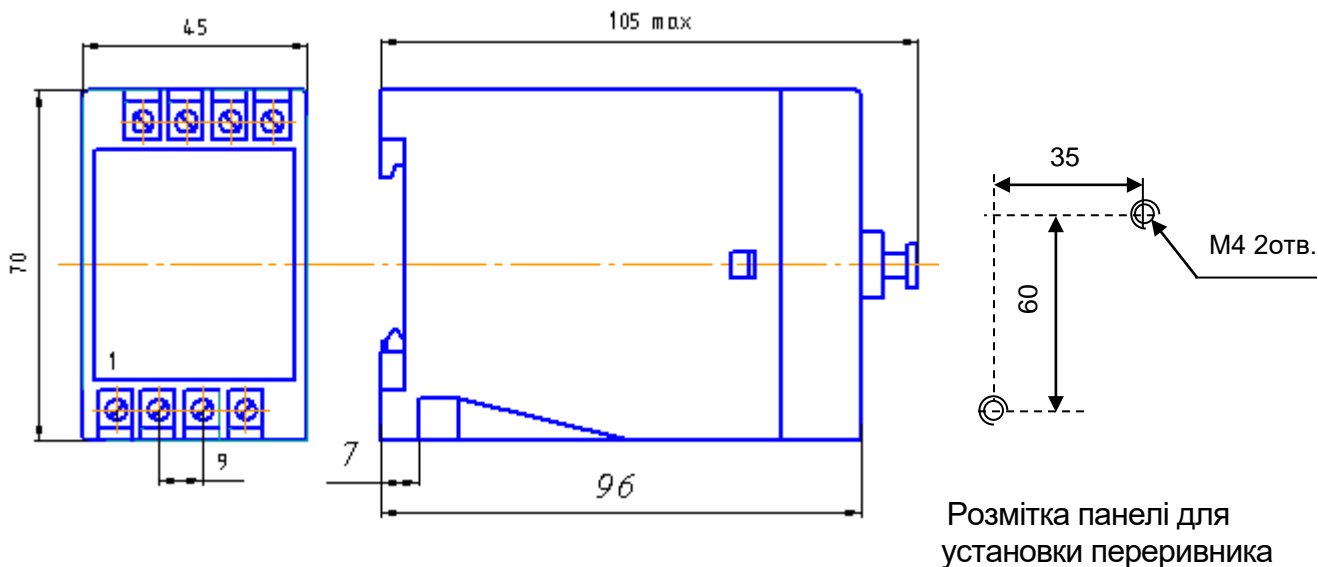


Рисунок 2 – Загальний вигляд переривника

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

У комплект поставки входять:

- переривник імпульсний ЕЛ20-С - 1 шт.;
- паспорт.

4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність переривника вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації переривника.

Гарантійний термін експлуатації - 2,5 року в межах гарантійного терміну зберігання з дня введення переривника в експлуатацію.

Гарантійний термін зберігання - 3,5 року від дати виготовлення переривника.

5 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Переривник імпульсний ЕЛ20-С перевірений за програмою приймально-здавальних випробувань, відповідає технічним умовам і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення « ____ » _____ 20 ____ р.

М.П. Контролер _____

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «РЕЛСіС» (ТОВ «НВП «РЕЛСіС»)
03134, Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 9, тел.: +38(044) 500-61-51, -52, -53;
email: sales@reلسis.ua, web: www.reلسis.ua
Відділ технічного контролю +38(044) 232-51-04